


### Version 1:

Außenluftfilterbox: F7 (Filter) und G2 (Filtervlies)

WRG Außenluft: G4

Abluft: G4

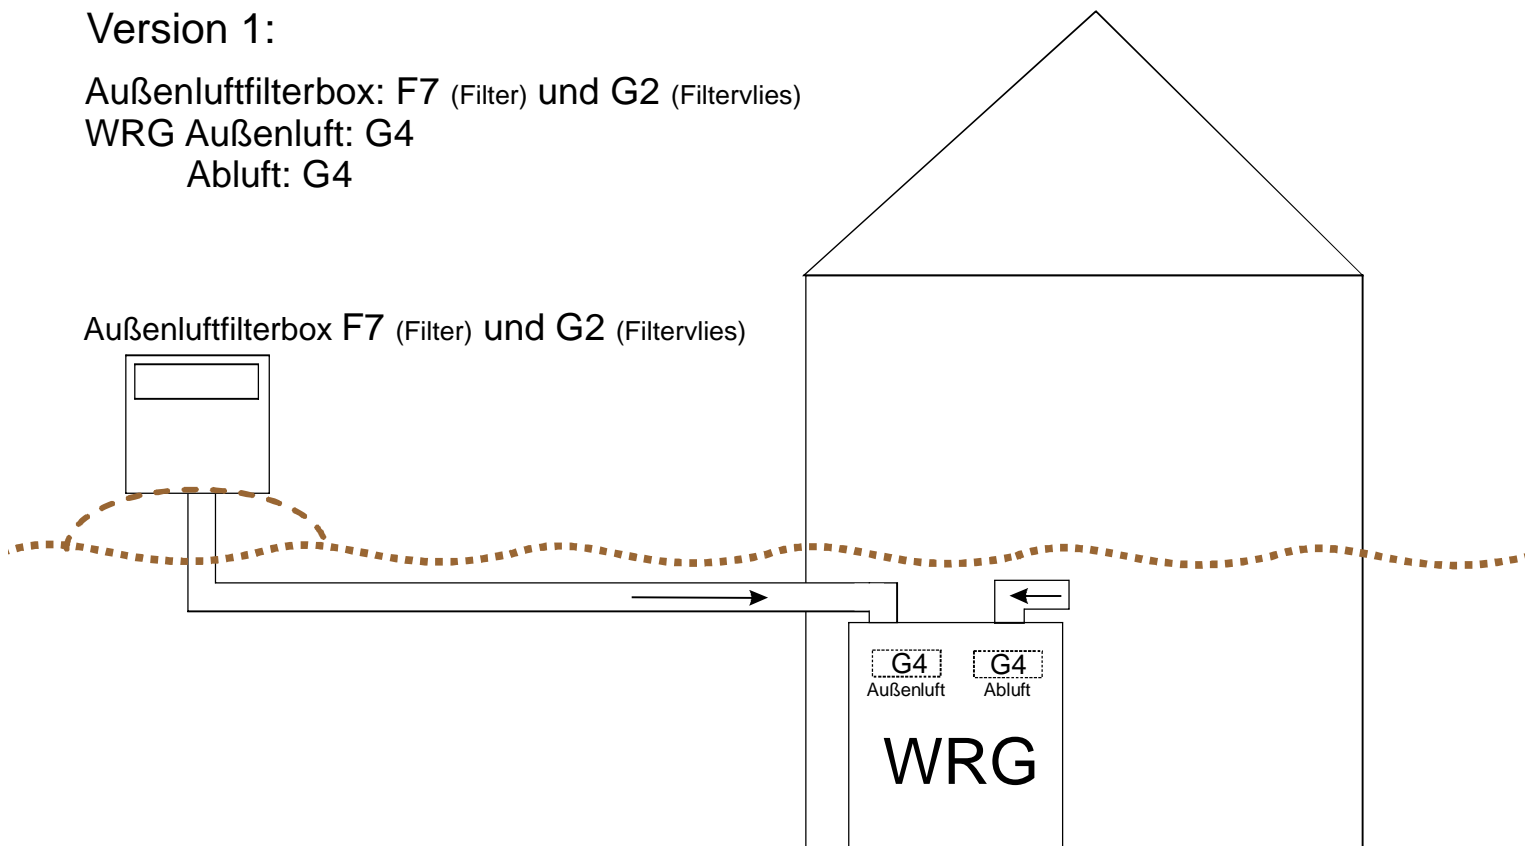


### Version 2:

Luftansaugturm: G4 (bei kurzem Leitungsweg auch ohne Filter möglich)

Inno-Therm-Defrosterheizung: G3

WRG Außenluft: F7

Abluft: G4

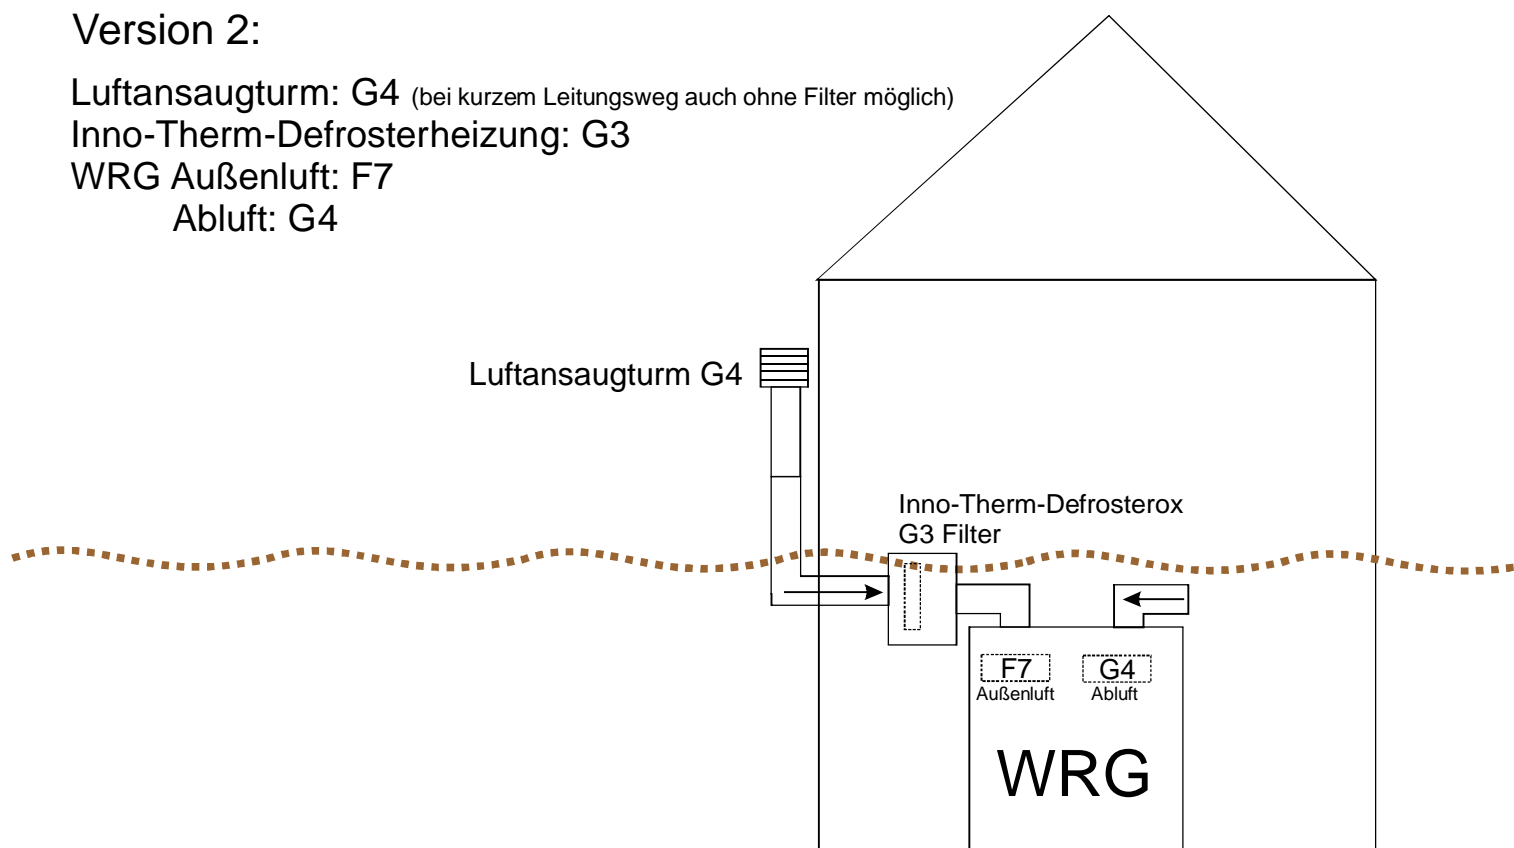


### Version 3:

Inno-Therm-Defrosterheizung: G3

WRG Außenluft: F7

Abluft: G4

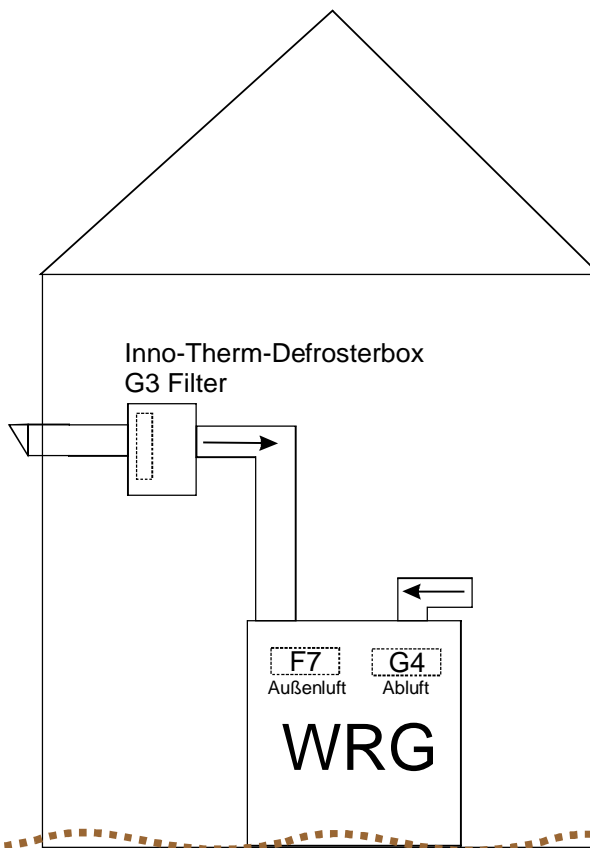


### Version 4:

Soledefroster SLD300

Inno-Therm-Filterbox: F7


WRG Außenluft: G4

Abluft: G4

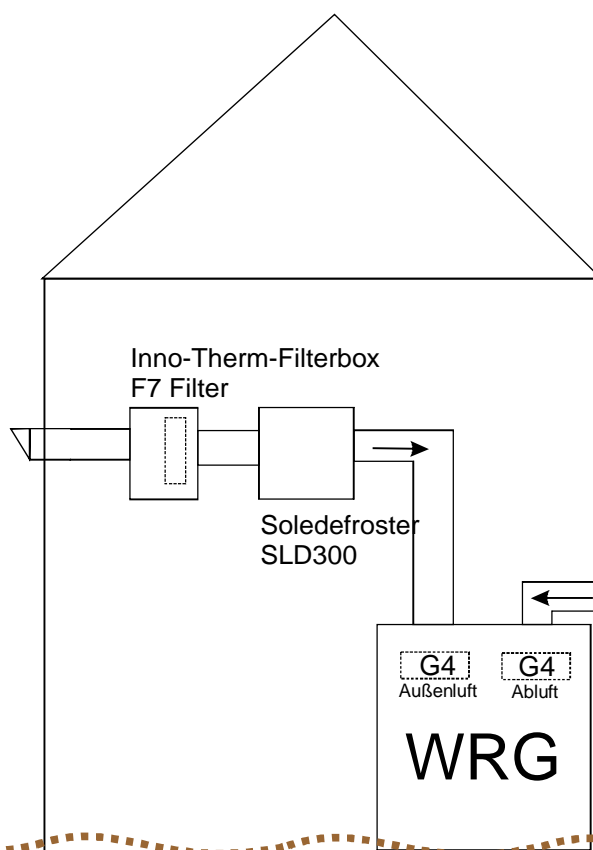

## Version 5:

Soledefroster SLD301: F7  
WRG Außenluft: G4  
Abluft: G4

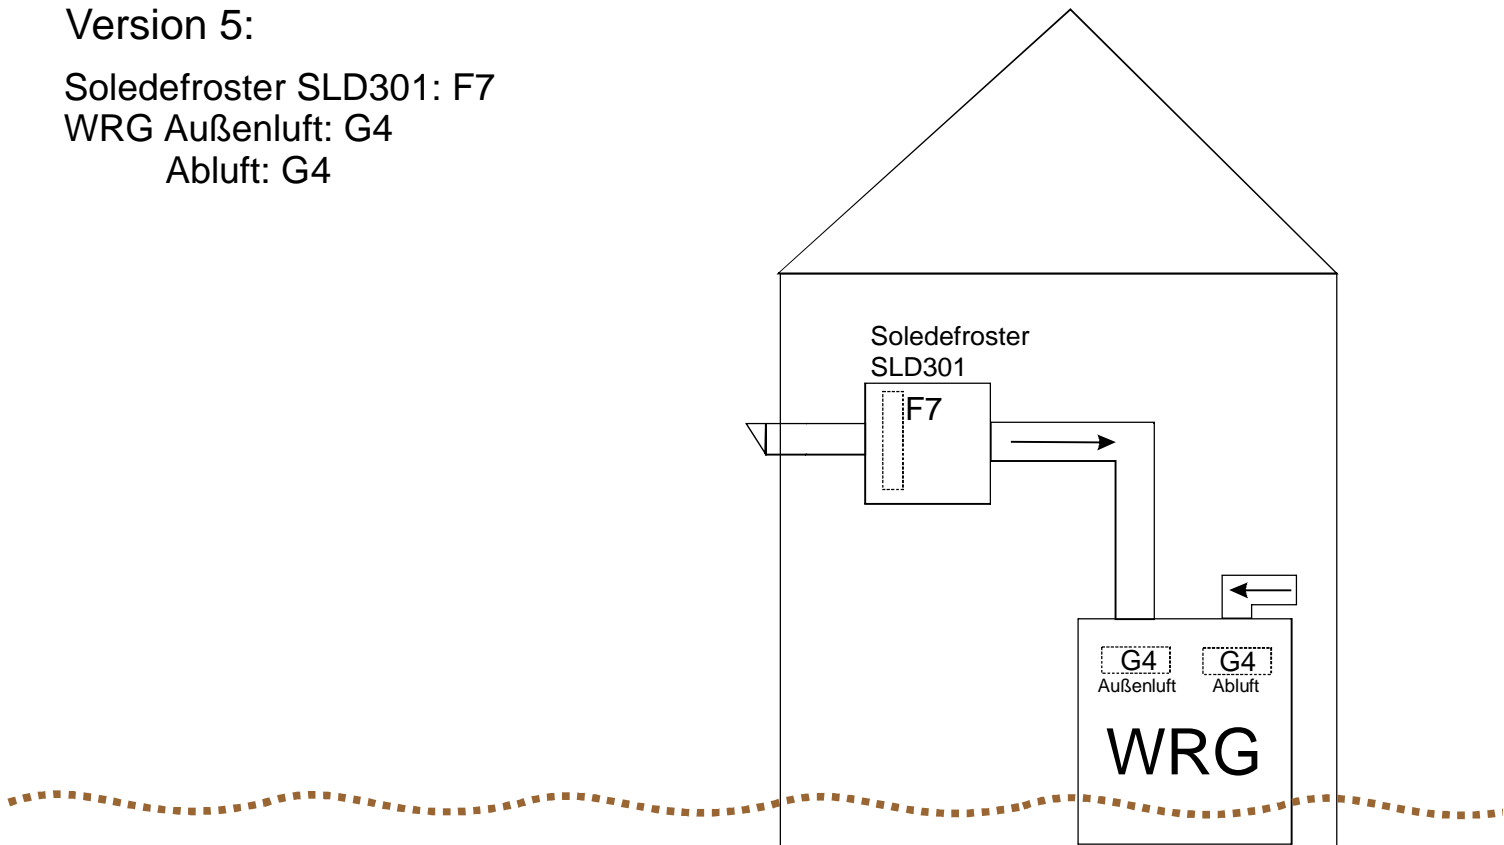

---

Küchenfilter: G3(Filtervlies)  
G2(Aludrahtgewirr)

---

G4 = Grobfilter Filterklasse EU4  
F 7= Feinstaub- und Pollenfilter Filterklasse EU7  
WRG = Wärmerückgewinnungsgerät

---

## Hinweise:

- in der Außenluft muss nach VDI6022 mind. ein Feinstaubfilter eingesetzt werden
- Filter maximal 12 Monate verwenden
- Kontrolle der Filter aller 3 Monate  
(bei Bedarf, entgegen der Pfeilrichtung möglichst im freien aussaugen)
- Küchenfilter aller 4 - 6 Wochen reinigen
- Pfeilrichtung am Filter muss mit Luftrichtung am Gerät übereinstimmen