

Variante 1 externe Defrosterheizung:

iso Defrosterheizung: G3

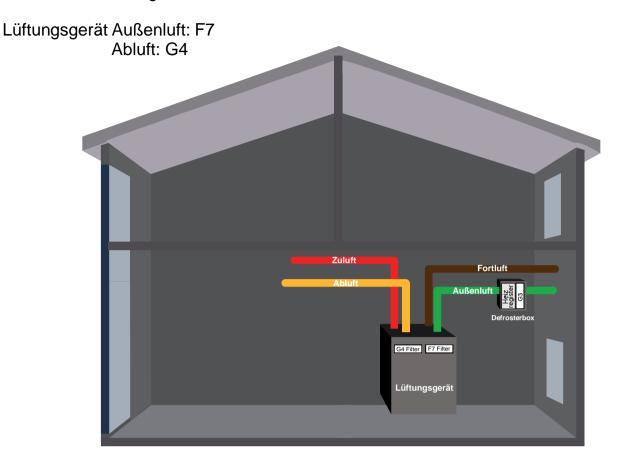

Variante 2 interne Defrosterheizung:


Filterbox G4

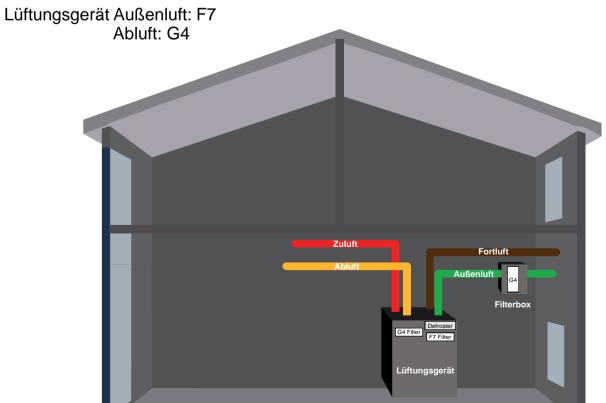




Inovatech GmbH Leipziger Str. 7 08393 Meerane Tel.: 03764 / 77 91 83 - 0 Fax: -11 www.inovatech.de - info@inovatech.de Geschäftsführer: Udo Stäudten, Torsten Müller Sitz d. Gesellschaft: 08393 Meerane Handelsregister: HRB 27207, Amtsgericht Chemnitz Ust.-ID.: DE 280241368 Volksbank- Raiffeisenbank Glauchau e.G. BLZ: 87095974 KtoNr.: 0300023711 IBAN: DE13 8709 5974 0300 0237 11 BIC: GENODEF1GC1

Variante 3: Soledefroster SLD301 oder SLD302 bzw. 502: F7

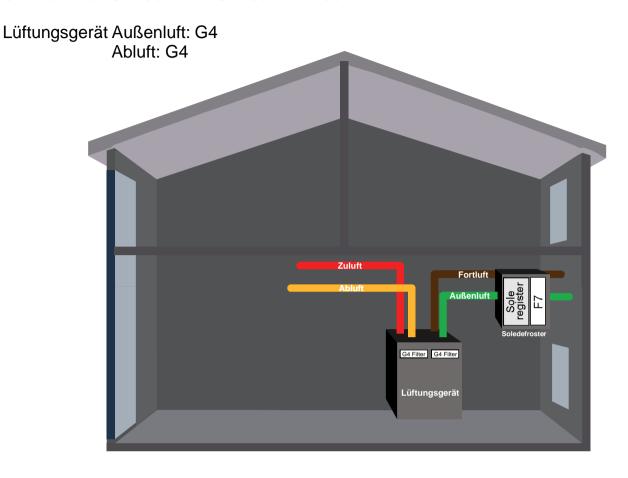

Variante 4- Ansaugung über das Erdreich (kurzer Weg):

Luftansaugturm G4 (Filter)

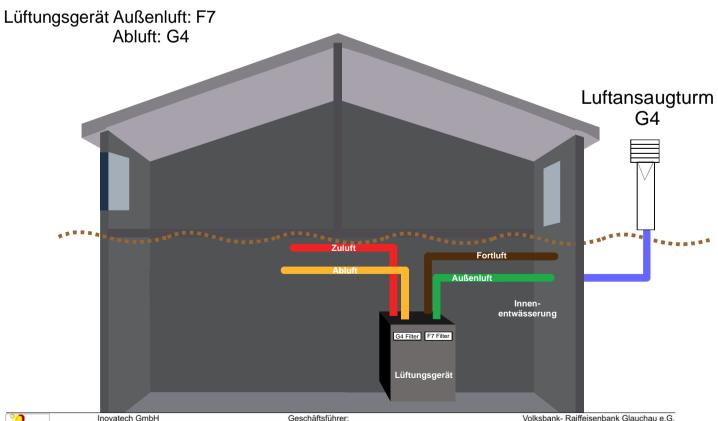


Inovatech GmbH Leipziger Str. 7 08393 Meerane Tel.: 03764 / 77 91 83 - 0 Fax: -11 www.inovatech.de - info@inovatech.de Geschaftsfuhrer:
Udo Stäudten, Torsten Müller
Sitz d. Gesellschaft: 08393 Meerane
Handelsregister: HRB 27207, Amtsgericht Chemnitz
Ust.-ID.: DE 280241368

Volksbank- Raiffeisenbank Glauchau e.G. BLZ: 87095974 KtoNr: 0300023711 DAN: DE13 8709 5974 0300 0237 11 BIC: GENODEF1GC1

Variante 5a - Ansaugung über das Erdreich (langer Weg):


Außenluftfilterbox: F7 (Filter) und G2 (Filtervlies)

Lüftungsgerät Außenluft: G4 Abluft: G4

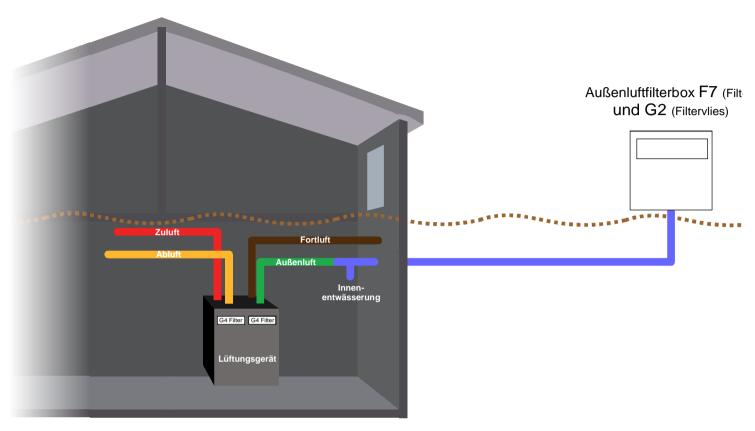

Variante 5b - Ansaugung über das Erdreich langer Weg):

Luftansaugturm F6 (Filter)

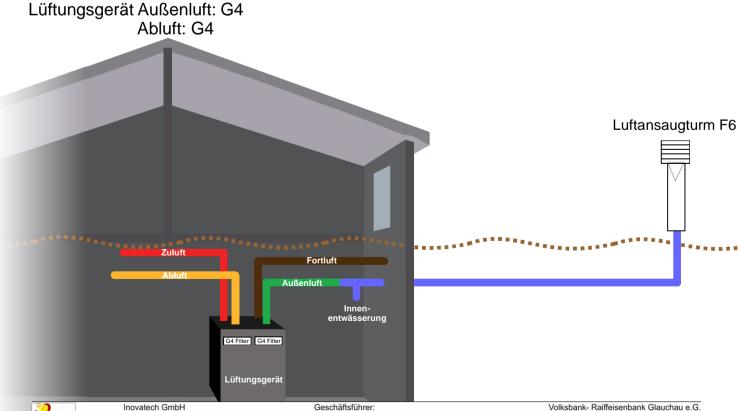

Allgemeine Hinweise:

Ziel: Eine dauerhaft sauberere Zuluft gegenüber der Fensterlüftung

Die VDI 6022 fordert mindestens eine Filterstufe F7 in der Außenluft. Um die Standzeit von Filtern zu erhöhen empfehlen wir einen Grobfilter als Vorfilter einzusetze. Unter Umständen ist dazu eine Vorfilterbox erforderlich.

Bei Einsetzten des Filters ist auf die Pfeilrichtung zu achten, diese muss mit der Luftrichtung übereinstimmen.

Die Filter sollten aller 3 Monate kontrolliert und nach maximal 12 Monate durch neue ersetz werden. Bei Bedarf kann der Filter, entgegen der Pfeilrichtung, im Freien ausgesaugt werden.

Um eine Verschmutzung der Abluftleitungen durch de Küchenluft zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz eines Vorschaltfilters mit G2-Aludrahtgewirr. Dieser Filter kann aller 4 - 6 Wochen einfach gereinigt und mehrfach verwendet werden

G4 = Grobfilter Filterklasse EU4 F 7= Feinstaub- und Pollenfilter Filterklasse Eu7

Lüftungsgerät z.B.: Brink Flair 325, Renovent Excellent, InovaTech Innoair 255/300, Paul Novus, Focus, Climos, Zehnder Comfo Air

